

Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Хмельницький обласний центр
контролю та профілактики хвороб МОЗ України»
Кам'янець- Подільський районний відділ
Оперативно-аналітична група, селище Нова Ушиця
АТЕСТАТ про технічну компетентність
№ 274 «ОЗ»-23, чинний до «15» червня 2026 року

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 205/о
затверджена наказом
МОЗ України 04.01.2001р № 1

ПРОТОКОЛ №1514
дослідження питної води водопровідної
від 11 грудня 2025 року

Замовник: згідно плану моніторингових досліджень

Назва зразка: вода питна водопровідна (комунальний водогін)

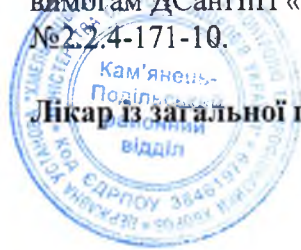
Місце відбору: з крану їдальні другого поверху гуртожитку ВСП «Новоушицького фахового коледжу» ЗВО «ПДУ» селище Нова Ушиця, вул. Подільська, 34а, Новоушицької ОТГ Кам'янець-Подільського р-ну

Дата та час одержання зразка для випробувань: 09.12.2025р.

	виявлено	нормативи		
Запах: при 20 °С при 60 °С	0	≤ 2	бали	МБВ 7.2-25-2023
Смак і присмак	0	≤ 2	бали	МБВ 7.2-25-2023
Забарвленість	<5	≤ 20	градуси	МБВ 7.2-25-2023
Каламутність	<1	≤ 1	НОК	МБВ 7.2-25-2023
рН	7,3	6,5-8,5	Одиниць рН	ДСТУ 4077-2001
Амоній	<0,1	≤ 0,5	мг/л	МБВ 7.2-30-2023
Нітрити	<0,002	≤ 0,5	мг/л	МБВ 7.2-23-2021
Нітрати	5,1	≤ 50,0	мг/л	МБВ 7.2-21-2021
Загальна жорсткість	3,2	≤ 7,0	ммоль/л	ДСТУ ISO 6059:2003
Хлориди	22,6	≤ 250	мг/л	ДСТУ ISO 9297:2007
Залізо загальне	<0,1	≤ 0,2	мг/л	МБВ 7.2-22-2021

Підпис особи, що проводила дослідження: фельдшер-лаборант  Г. Маканик

Висновок лікаря: Зразок води за дослідженими санітарно-гігієнічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» № 2.2.4-171-10.

Лікар із загальної гігієни:  Олег ЧАЙКОВСЬКИЙ 